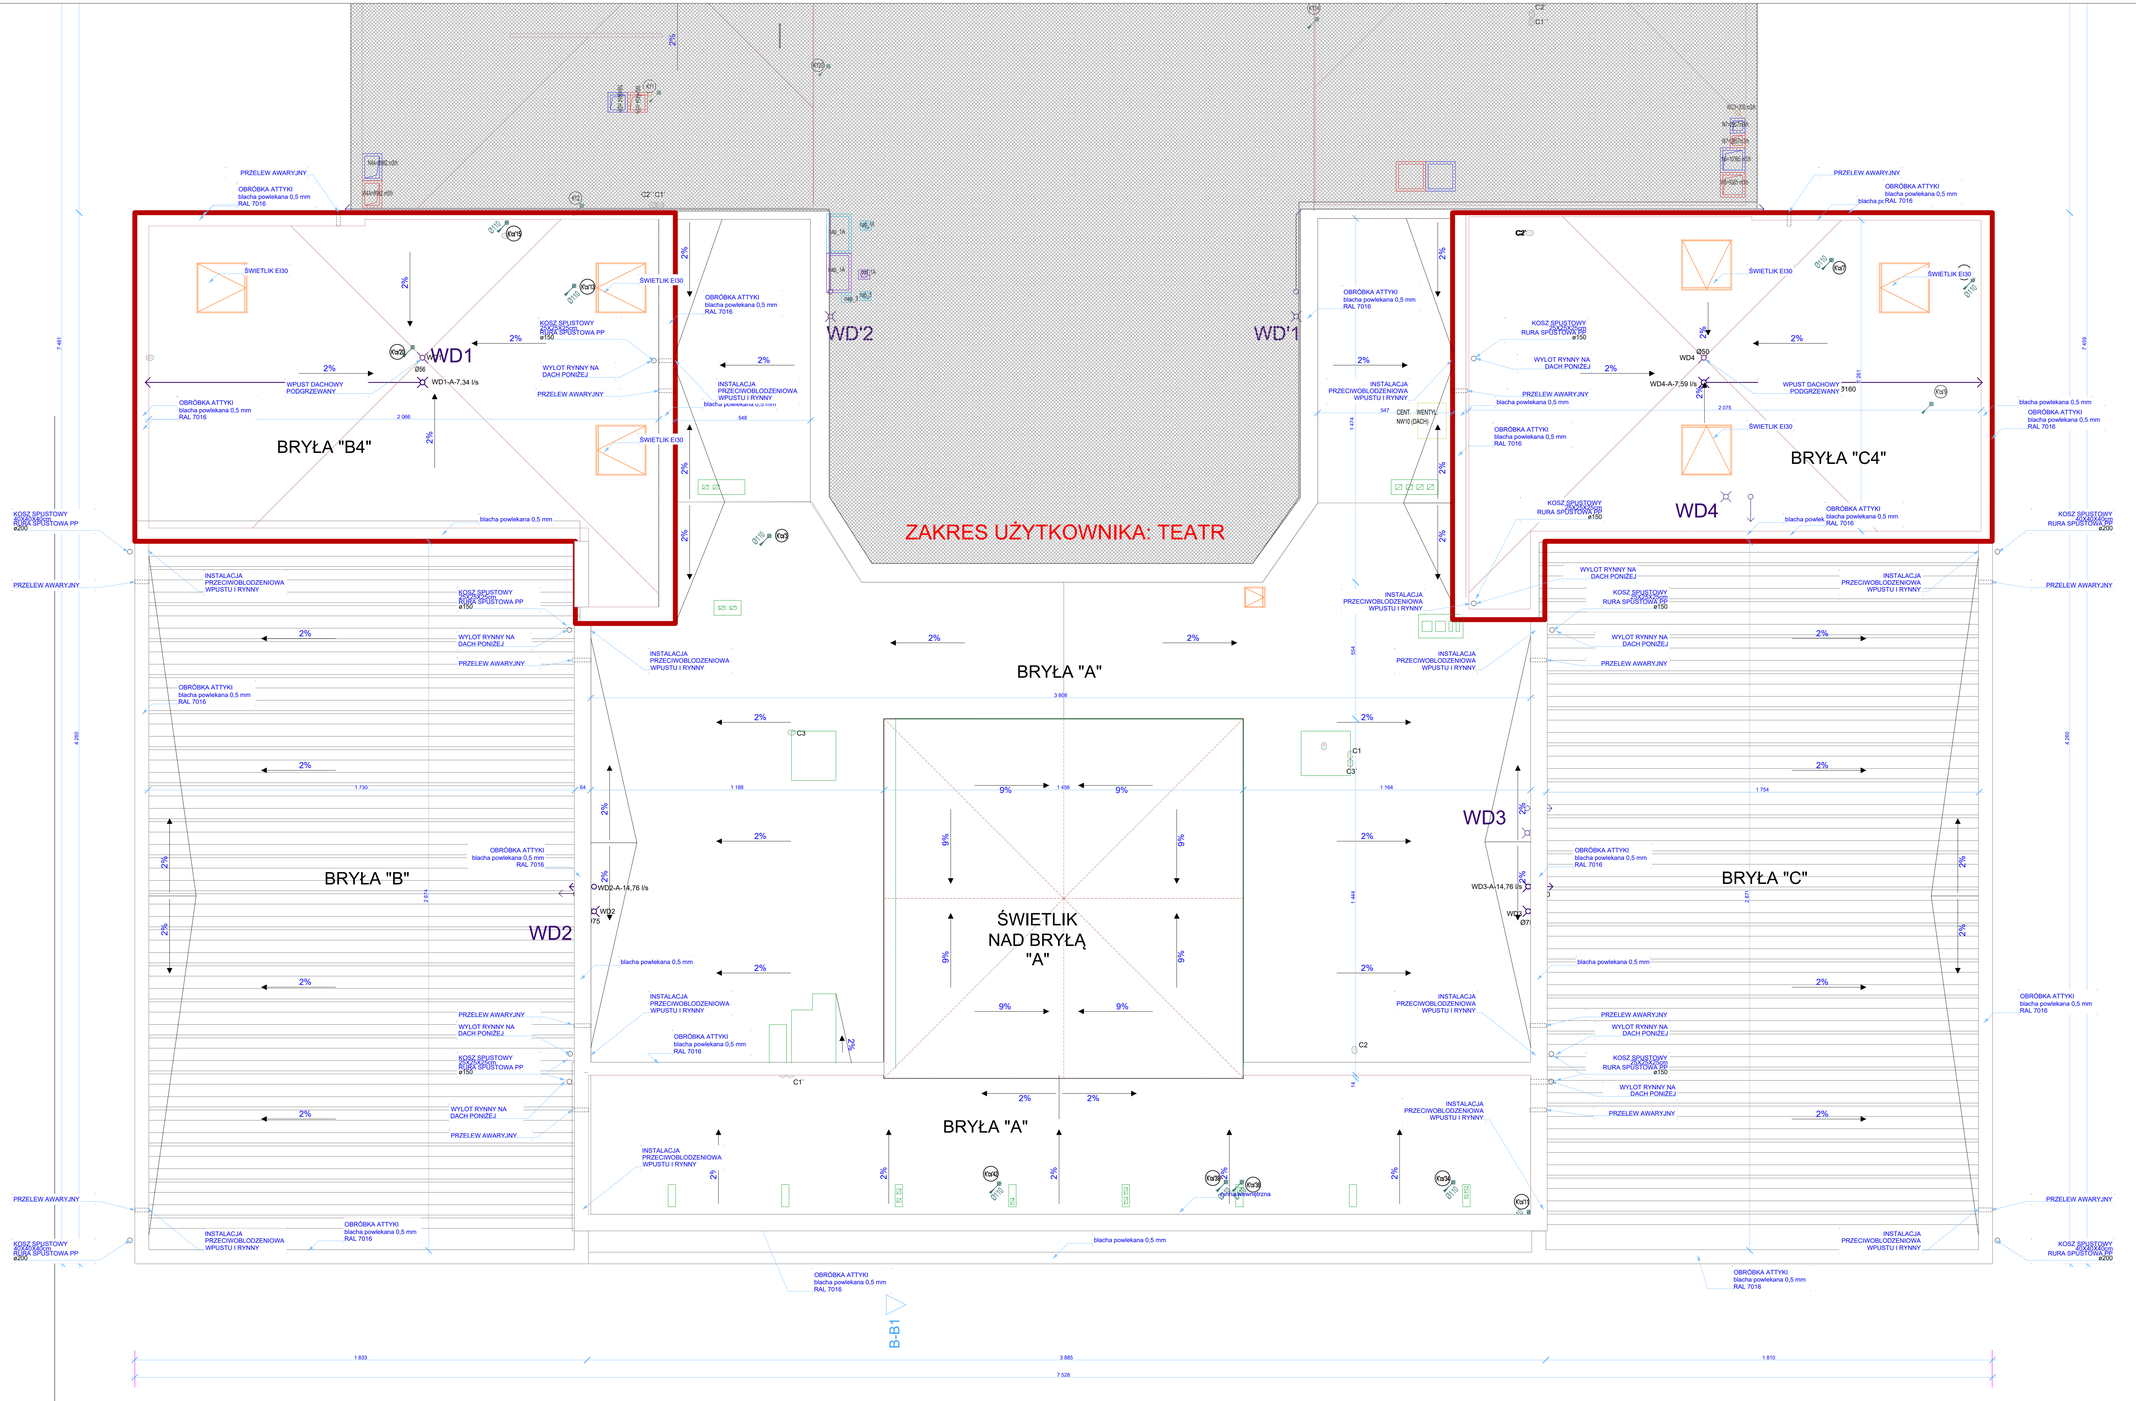

LEGENDA:

- PRZEWÓD INSTALACJI DESZCZOWEJ - PODCISNIENIOWEJ
- OZNACZENIE WYWIEWKI DACHOWEJ, NR WYWIEWKI
- WD'3 — WPUST DACHOWY DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, NR WPUSTU
- OZNACZENIE PRZELEWU AWARYJNEGO, KIERUNEK

UWAGI:
1. Instalacje kanalizacji deszczowej należy rozpatrywać z schematami instalacji.
2. Przelewy awaryjne prowadzone w przestrzeni izolacyjnej dachu.

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMERTRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:	NR PROJEKTU:
CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU.	115

ADRES INWEST.:
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, ul. Teatralna 11, Elbląg 82-300

INWESTOR:
Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, ul. Teatralna 11, Elbląg 82-3

BRANŻA: SANITARNA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 11 - 2017 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT ARCHI STUDIO
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Bajena	MAZ/00237/PWOS/12	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Adam Siuda		
	mgr inż. Renata Popiel		
	inż. Paweł Szwarc		
	inż. Piotr Dymerski		
	inż. Joanna Krasa		
SPRAWDZIŁ:	inż. Remigiusz Sylwestrzak	St-459/85	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU:
RZUT

TREŚĆ RYSUNKU:	SKALA:
RZUT INSTALACJI WOD - KAN - DACH - CSE	1:100

NR.RYSUNKU:	REWIZJA:
PAS - 115 - PW - IS - WK - R - 06	00